


SCHEMA D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Carte 1.6 : Teneur moyenne en nitrates des points d'eau exploités

- Valeur : moyenne des analyses de 2001 à 2005

- Résultats d'analyses :
- <25 mg/l (126)
 - ▼ [25 ; 40[mg/l : tendance baisse (2)
 - ▶ [25 ; 40[mg/l : tendance stable (43)
 - ▲ [25 ; 40[mg/l : tendance hausse (53)
 - >= 40 mg/l (16)
 - Traitement Nitrates : >= 40 mg/l (2)
 - Pas de données (18)

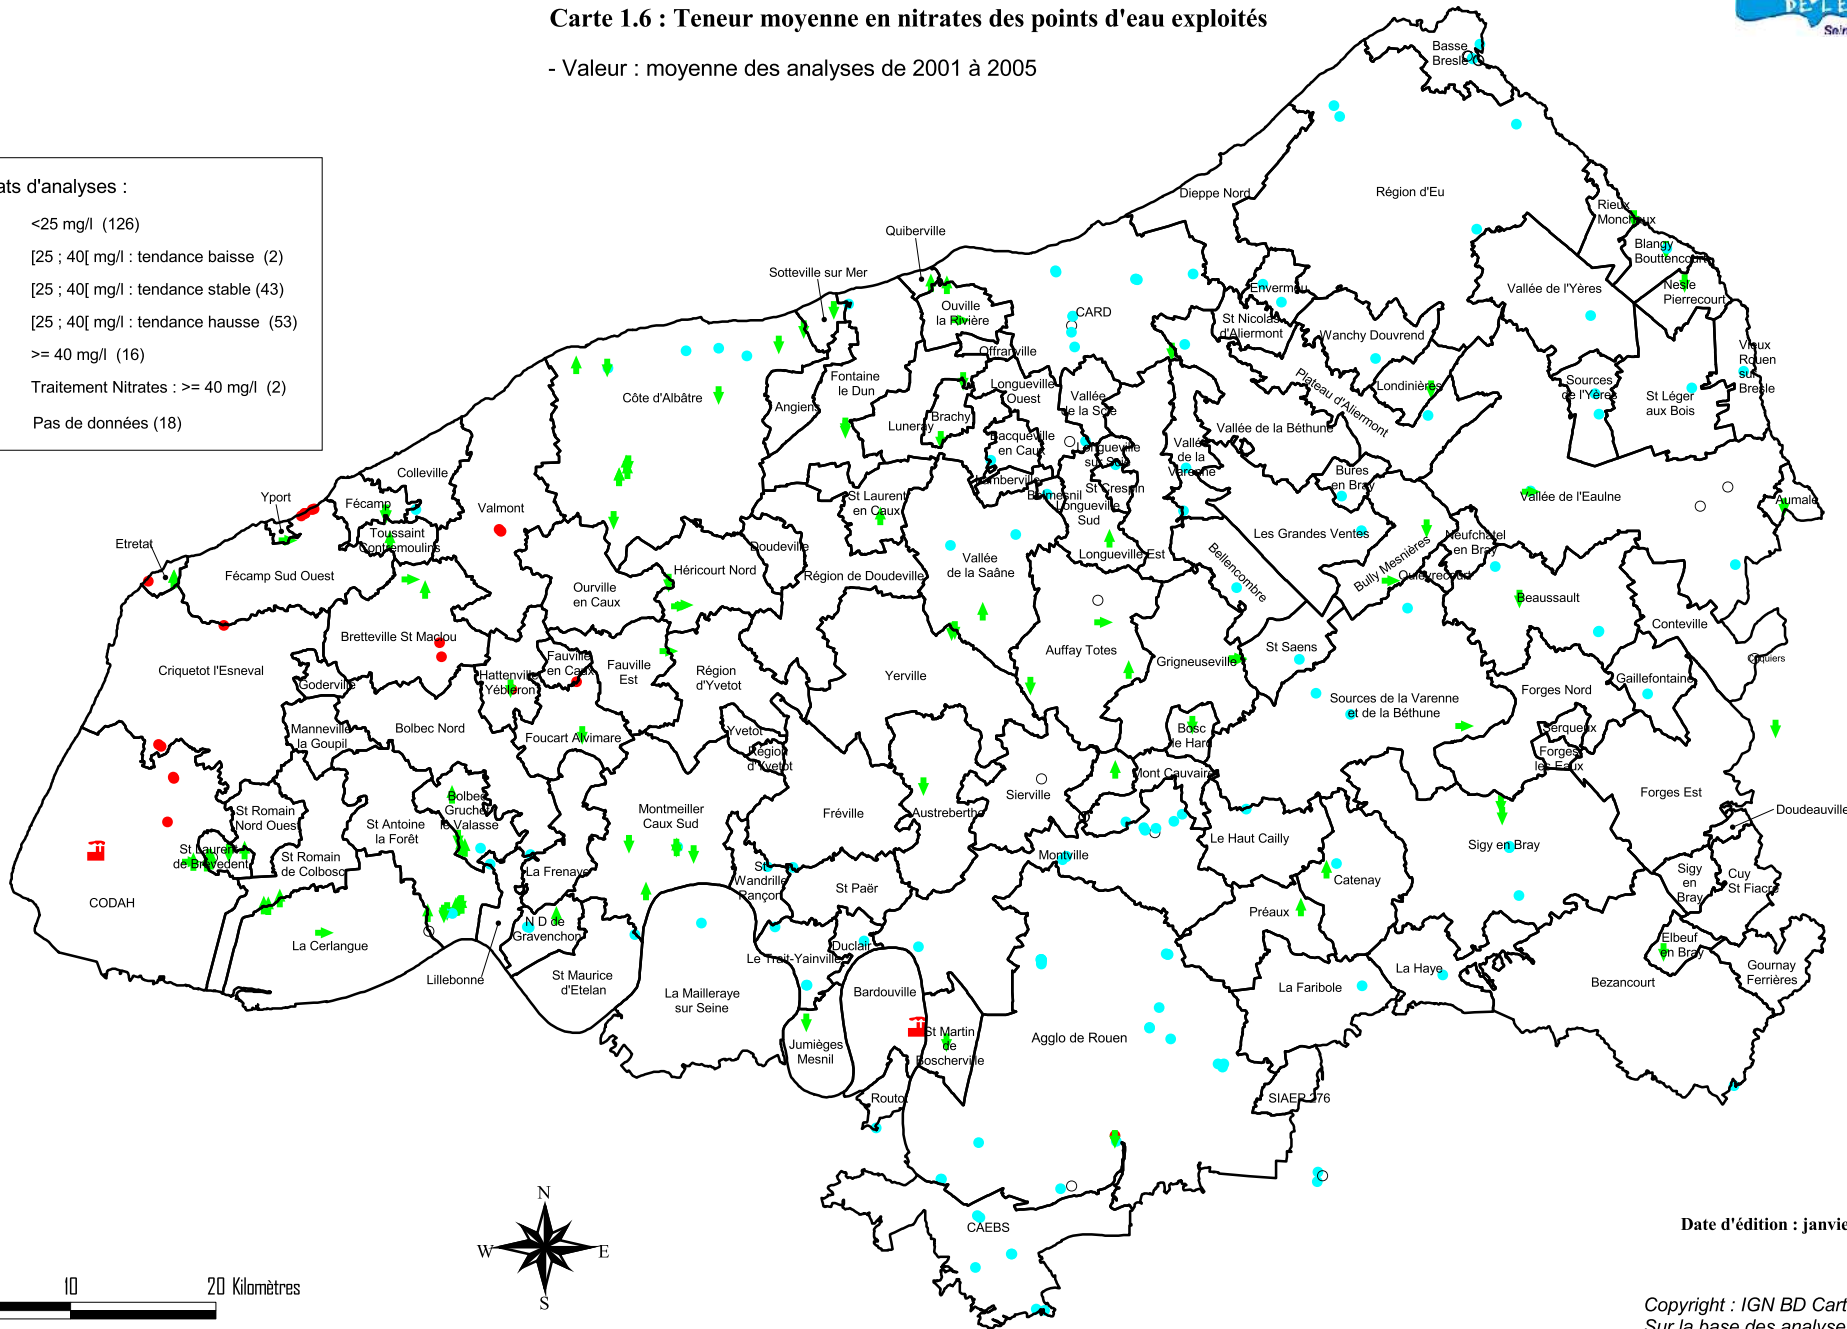

Date d'édition : janvier 2007

Copyright : IGN BD Carthage
Sur la base des analyses DDASS